SCHEMA A BLOCCHI DI UN IMPIANTO CONTROLLATO DA CENTRALE ELMHS520

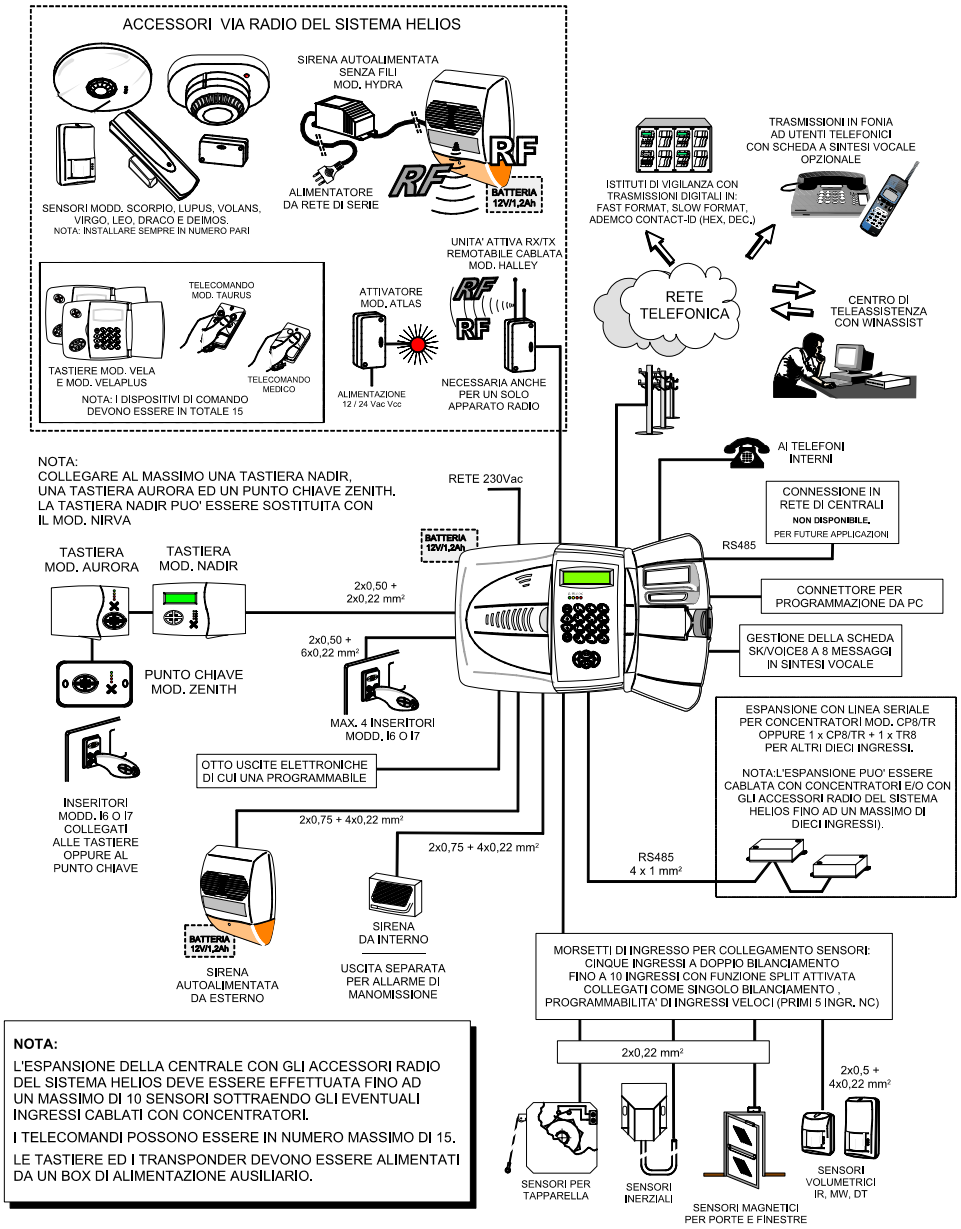

NOTA:

L'ESPANSIONE DELLA CENTRALE CON GLI ACCESSORI RADIO DEL SISTEMA HELIOS DEVE ESSERE EFFETTUATA FINO AD UN MASSIMO DI 10 SENSORI SOTTRAENDO GLI EVENTUALI INGRESSI CABLATI CON CONCENTRATORI.

I TELECOMANDI POSSONO ESSERE IN NUMERO MASSIMO DI 15.

LE TASTIERE ED I TRANSPONDER DEVONO ESSERE ALIMENTATI DA UN BOX DI ALIMENTAZIONE AUSILIARIO.